


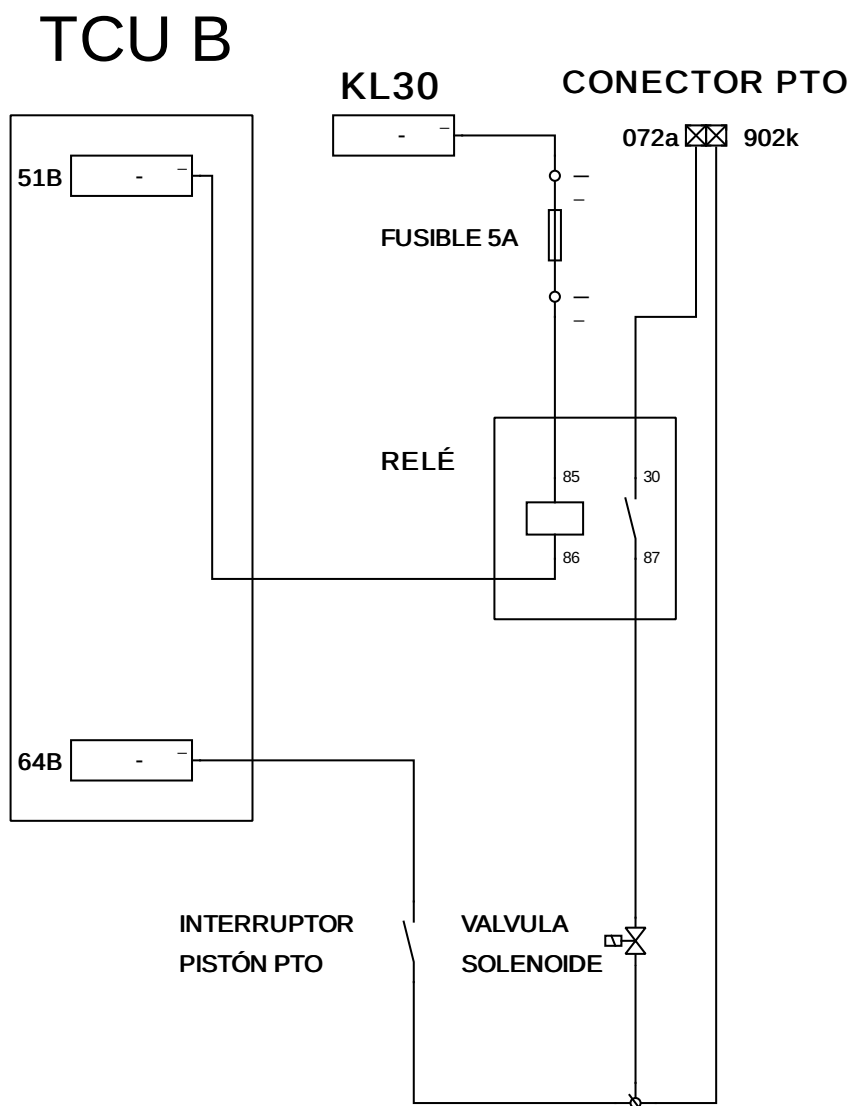

INSTALACIÓN DE TOMA DE FUERZA NEUMÁTICA

MODELO: AUMARK S75 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

MODELO DE LOS PINES DE LA TCU

64B	MQS 0.63mm	TE CONNECTIVITY	1241608-1
51B	MQS 1.50mm	TE CONNECTIVITY	5-968220-1

LEYENDA

072a	SEÑAL DE ACTIVACIÓN DE LA PTO DESDE EL INTERRUPTOR DE LA CABINA
902k	MASA
KL30	POSITIVO DIRECTO
51B	SEÑAL DE ACTIVACIÓN DESDE LA TCU
64B	SEÑAL DE PTO ACTIVADA (FEEDBACK)